


«Тасдиқлайман»
Сурхондарё вилояти божхона
бошқармаси бошлиқ ўринбосари,
подполковник


У.Қасимов
«25» 09 2026 йил

Сурхондарё вилоят божхона бошқармасида “Ўт ёқиш қозони (Котел отопления) харид қилиш
ва ўрнатиш лойиҳаси бўйича
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бўлим/кичик бўлим	Номи
1-БЎЛИМ	Умумий маълумотлар
1.1-кичик бўлим	Номи
1.2-кичик бўлим	Янгилиги тўғрисида маълумотлар (асбоб-ускуна) ишлаб чиқарилган-тайёрланган йил
2-БЎЛИМ	Амалга ошириладиган ишлар
3-БЎЛИМ	Эксплуатация шартлари
3.1-кичик бўлим	Умумий эксплуатация шартлари
4-БЎЛИМ	Топшириш ва қабул қилиш қоидалари бўйича талаблар
4.1-кичик бўлим	Топшириш ва қабул қилиш тартиби
5-БЎЛИМ	Хизмат кўрсатишга доир талаблар
5.1-кичик бўлим	Хизмат кўрсатишга доир талаблар
6-БЎЛИМ	Хавфсизлик талаблари
6.1-кичик бўлим	хавфсизлик талаблари
7-БЎЛИМ	Муддати (даврийлиги) бўйича талаблар
7.1-кичик бўлим	Муддати (даврийлиги) бўйича талаблар
8-бўлим	Такдим этиладиган маълумот шаклига талаблар
8.1-кичик бўлим	Такдим этиладиган маълумот шаклига доир талаблар

1-БЎЛИМ. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1-кичик бўлим. Номи
Сурхондарё вилоят божхона бошқармасида “Ўт ёқиш қозони (Котел отопления) харид қилиш ва ўрнатиш ишчи лойиҳаси бўйича.
1.2-кичик бўлим. Янгилиги тўғрисида маълумотлар (асбоб-ускуна ишлаб чиқарилган-тайёрланган йили)
Харид қилинадиган товарларнинг ишлаб чиқарилган йили 2026 йил бўлиши лозим. Махсулот янги, олдин ишлатилмаган, қайта ишлаб чиқарилмаган, ишлаб чиқариш тўхтатилмаган ва кўргазма бўлмаган бўлиши керак.

2-БЎЛИМ. Амалга ошириладиган ишлар.

Сурхондарё вилоят божхона бошқармасида “Ўт ёқиш қозони (Котел отопления) техник ҳолати асосида нуксон далолатномаси тузилиб бунинг асосида лойиҳа ишлаб чиқилиб, лойиҳада қуйидаги асосий ишлар бажарилиши кўзда тутилди: - 1 та қозон тўплами. "ТеплоИдеал-300 кВт ТТ-Г" қуввати 300 кВт, иситиш майдони 3000 м² гача. Техник хусусиятлари: 300 кВт, иситиш майдони 3000 м², лист қалинлиги 4мм ва 5мм. кўмир сарфи 30 кг/соат, иситиш ҳарорати 95°С, сув иситиш босими 0.3. Самарадорлиги 85 мм, қозон сув кириш ва чиқиш қувурининг диаметри 100 мм, тутун диаметри 250 мм, узунлиги 2060 мм, кенглиги 1450 мм, баландлиги 2010 мм, оғирлиги (сувсиз) 1700 кг. -2 дона. 380 В кучланишда 7,5 кВт (7500 Вт) қувватга эга сув насоси. 2 дона. Д-100 фланец, 2 дона. ДН 100 ПН 16 дарвоза клапани, 6 дона. Д-80 фланец, 6 дона. ДН 80 ПН 16 дарвоза клапани, 5 дона. босим ўлчагич, 1 дона магнит фильтр, 1 та кенгайтириш идиши 300 л (расширительный бак) 3 йил гарантия
--

3-БЎЛИМ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАРТЛАРИ

3.1-кичик бўлим. Умумий эксплуатация шартлари
Фойдаланиладиган қурилиш материаллари сифатли ва янги бўлиши шарт.

4-БЎЛИМ. ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР.

4.1-кичик бўлим. Топшириш ва қабул қилиш тартиблари
Далолатнома асосида

5-БЎЛИМ. ХИЗМАТ КЎРСАТИШГА ДОИР ТАЛАБЛАР.

5.1-кичик бўлим. Хизмат кўрсатишга доир талаблар.

Буюртмачи билан маслаҳатлашган ҳолда сифатли хизмат кўрсатиш.

6-БЎЛИМ. ХАВФСИЗЛИК ТАЛАБЛАРИ

6.1-кичик бўлим хавфсизлик талаблари

Маҳсулотлар Ўзбекистон Республикасининг экологик, ёнғин ва санитария меъёрларига мос келиши керак. Сертификати бўлиши шарт.

7-БЎЛИМ. МУДДАТИ (ДАВРИЙЛИГИ) БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР.


7.1-кичик бўлим муддати (даврийлиги) бўйича талаблар

Ўрнатиш ишларини 20 муддатда амалга ошириш.

8-БЎЛИМ. ТАҚДИМ ЭТИЛАДИГАН МАЪЛУМОТ ШАКЛИГА ТАЛАБЛАР

8.1-кичик бўлим

Барча ҳужжатлар буюртмачига иш якуни билан топширилиши керак.

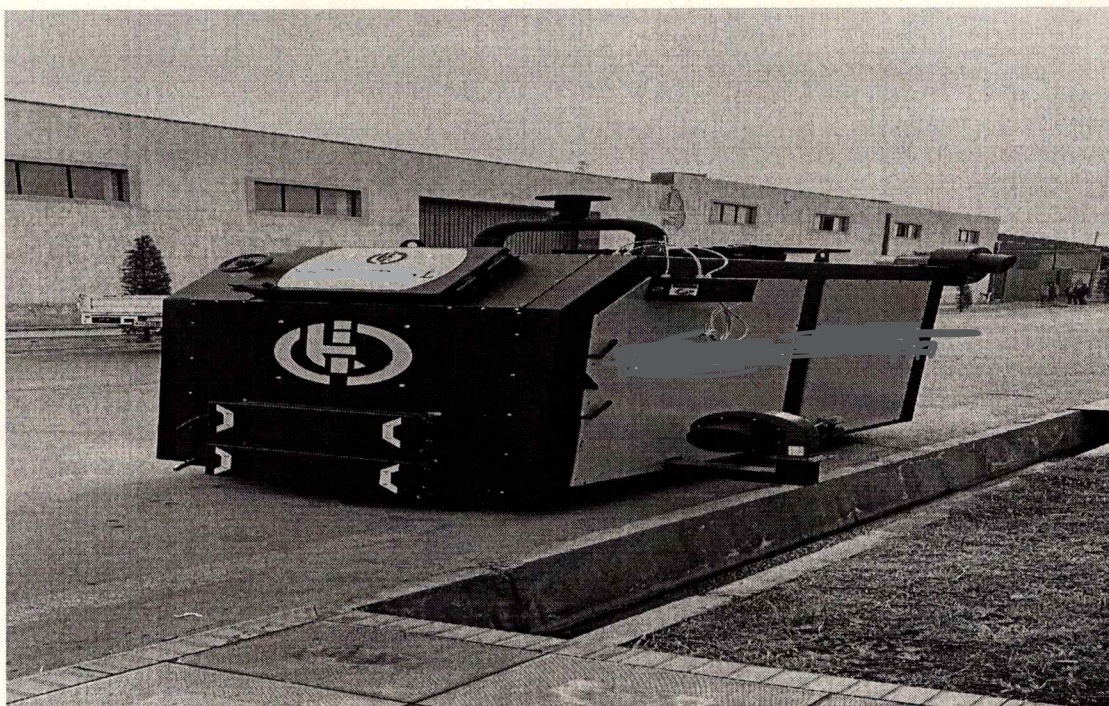

Моддий-техника таъминоти
шуъбаси бош инспектори,
подполковник

Ш.Холматов

Молия-иқтисодиёт
шуъбаси бош инспектори,
капитан

У.Хайдаров

Моддий-техника таъминоти
шуъбаси бош инспектори,
майор

Ш.Мирзаев

Капитал қурилиш бўйича
катта инспектор

Б.Амиров